
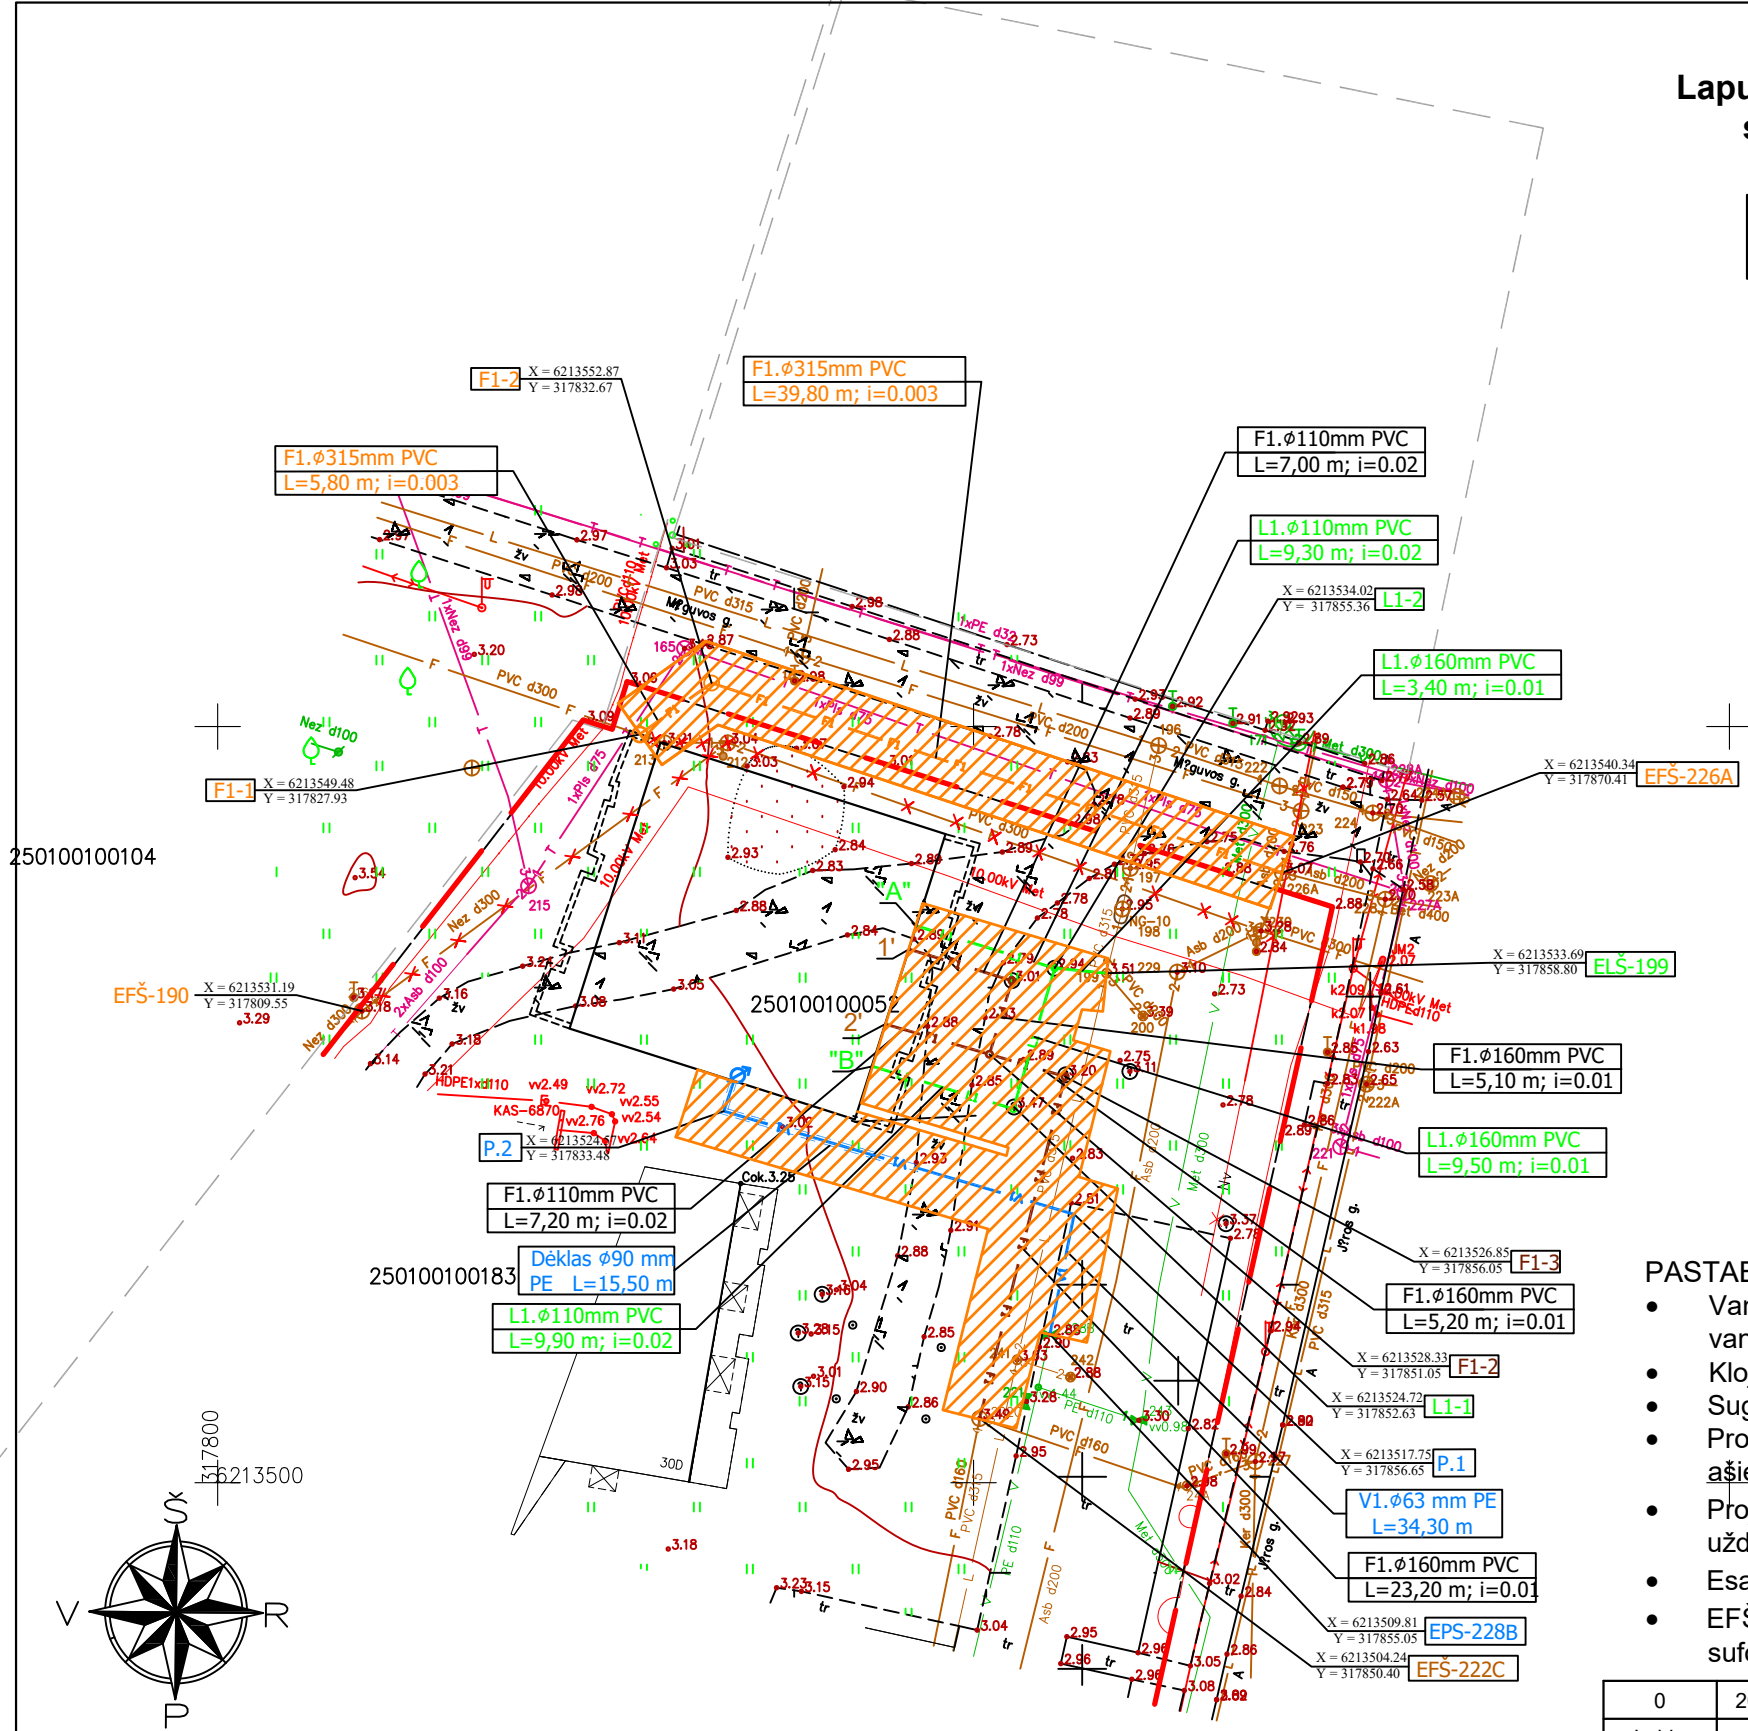


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypo ribos
	Gretimų sklypų ribos
	Esami дренаžo tinklai
	Esami elektros tinklai
	Esami 10.00 kV elektros tinklai
	Esami vandentiekio tinklai
	Esami lietaus nuotekų tinklai
	Esami ryšio tinklai
	Naikinami esami buitinių nuotekų tinklai
	Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys
	Esamas buitinių nuotekų šulinys
	Esamas paviršinių nuotekų šulinys
	Projektuojamas paviršinių nuotekų šulinys
	Esama požeminė vandentiekio sklendė
	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
	Projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas
	Projektuojami iškeliami buitinių nuotekų tinklai
	Projektuojamų vandentiekio, nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo vamzdžio ašies

Tvirtinu _____

Lapų išdėstymo schema




PASTABOS:

- Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų techninis projektas parengtas pagal UAB "Palangos vandenys" prisijungimo sąlygas ir vadovaujantis LR teisiniais dokumentais.
- Klojant tinklus nepažeisti trečiųjų, juridinių ir fizinių asmenų teisių.
- Sugadinta danga turi būti atstatyta.
- Projektuojamų vandentiekio, nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo vamzdžio ašies
- Projektuojamo tinklo atkarpa nuo taško EFŠ-23A iki esamo buitinių nuotekų šulinio EFŠ-1, klojama uždaru būdu.
- Esamo buitinių nuotekų tinklo atkarpa nuo EFŠ-23A iki EFŠ-190 ji bus nebeekspluatuojama.
- EFŠ-23A šulinyje atsaka pažymėta 2 (žiūr. šulinio koretelę) užsandarinama ir šulio dugne turi būti suformuojami naujai latakai.


0	2021 06	Statybą leidžiančio dokumento gavimui			
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kvalif. patv. dok. Nr.	Projektuotojas	Daiva Laučytė-Sauk Ind.veiklos pažym. nr.: 1101897 el. paštas: daiva.laucyte.sauk@gmail.com, tel.nr.: +37065507324		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų korpusui "A" Jūros g. 30B, Palangoje, statybos projektas	
26775	PDV	D. Laučytė-Sauk		Dokumento pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų planas M 1:500	Laida 0
Kalbos trump.	Statytojas/Užsakovas	UAB "Auksinės Kopos"		Dokumento žymuo 2021/02-00-TDP-LVN_B.01	Lapas 1
LT					Lapų 2

Pastaba: žemės sklypų ribos pažymėtos naudojant V? Registrų centro duomenis.


OBJEKTAS	Įvykdytos paslaugos TILS sistemoje numeris:	Adresas: Jūros g. 30B, Palanga			
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07		Užsakovas:	
UAB "Gistamos projektai"		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-894		Lapas/lapų skaičius: 1/1	
Minijos g.127-306, Klaipėda Tel. 867772745		VARDAS IR PAVARD?		PARAŠAS	
DIREKTORIUS		T. V.		DATA 2021-10-28	
				A.V.	

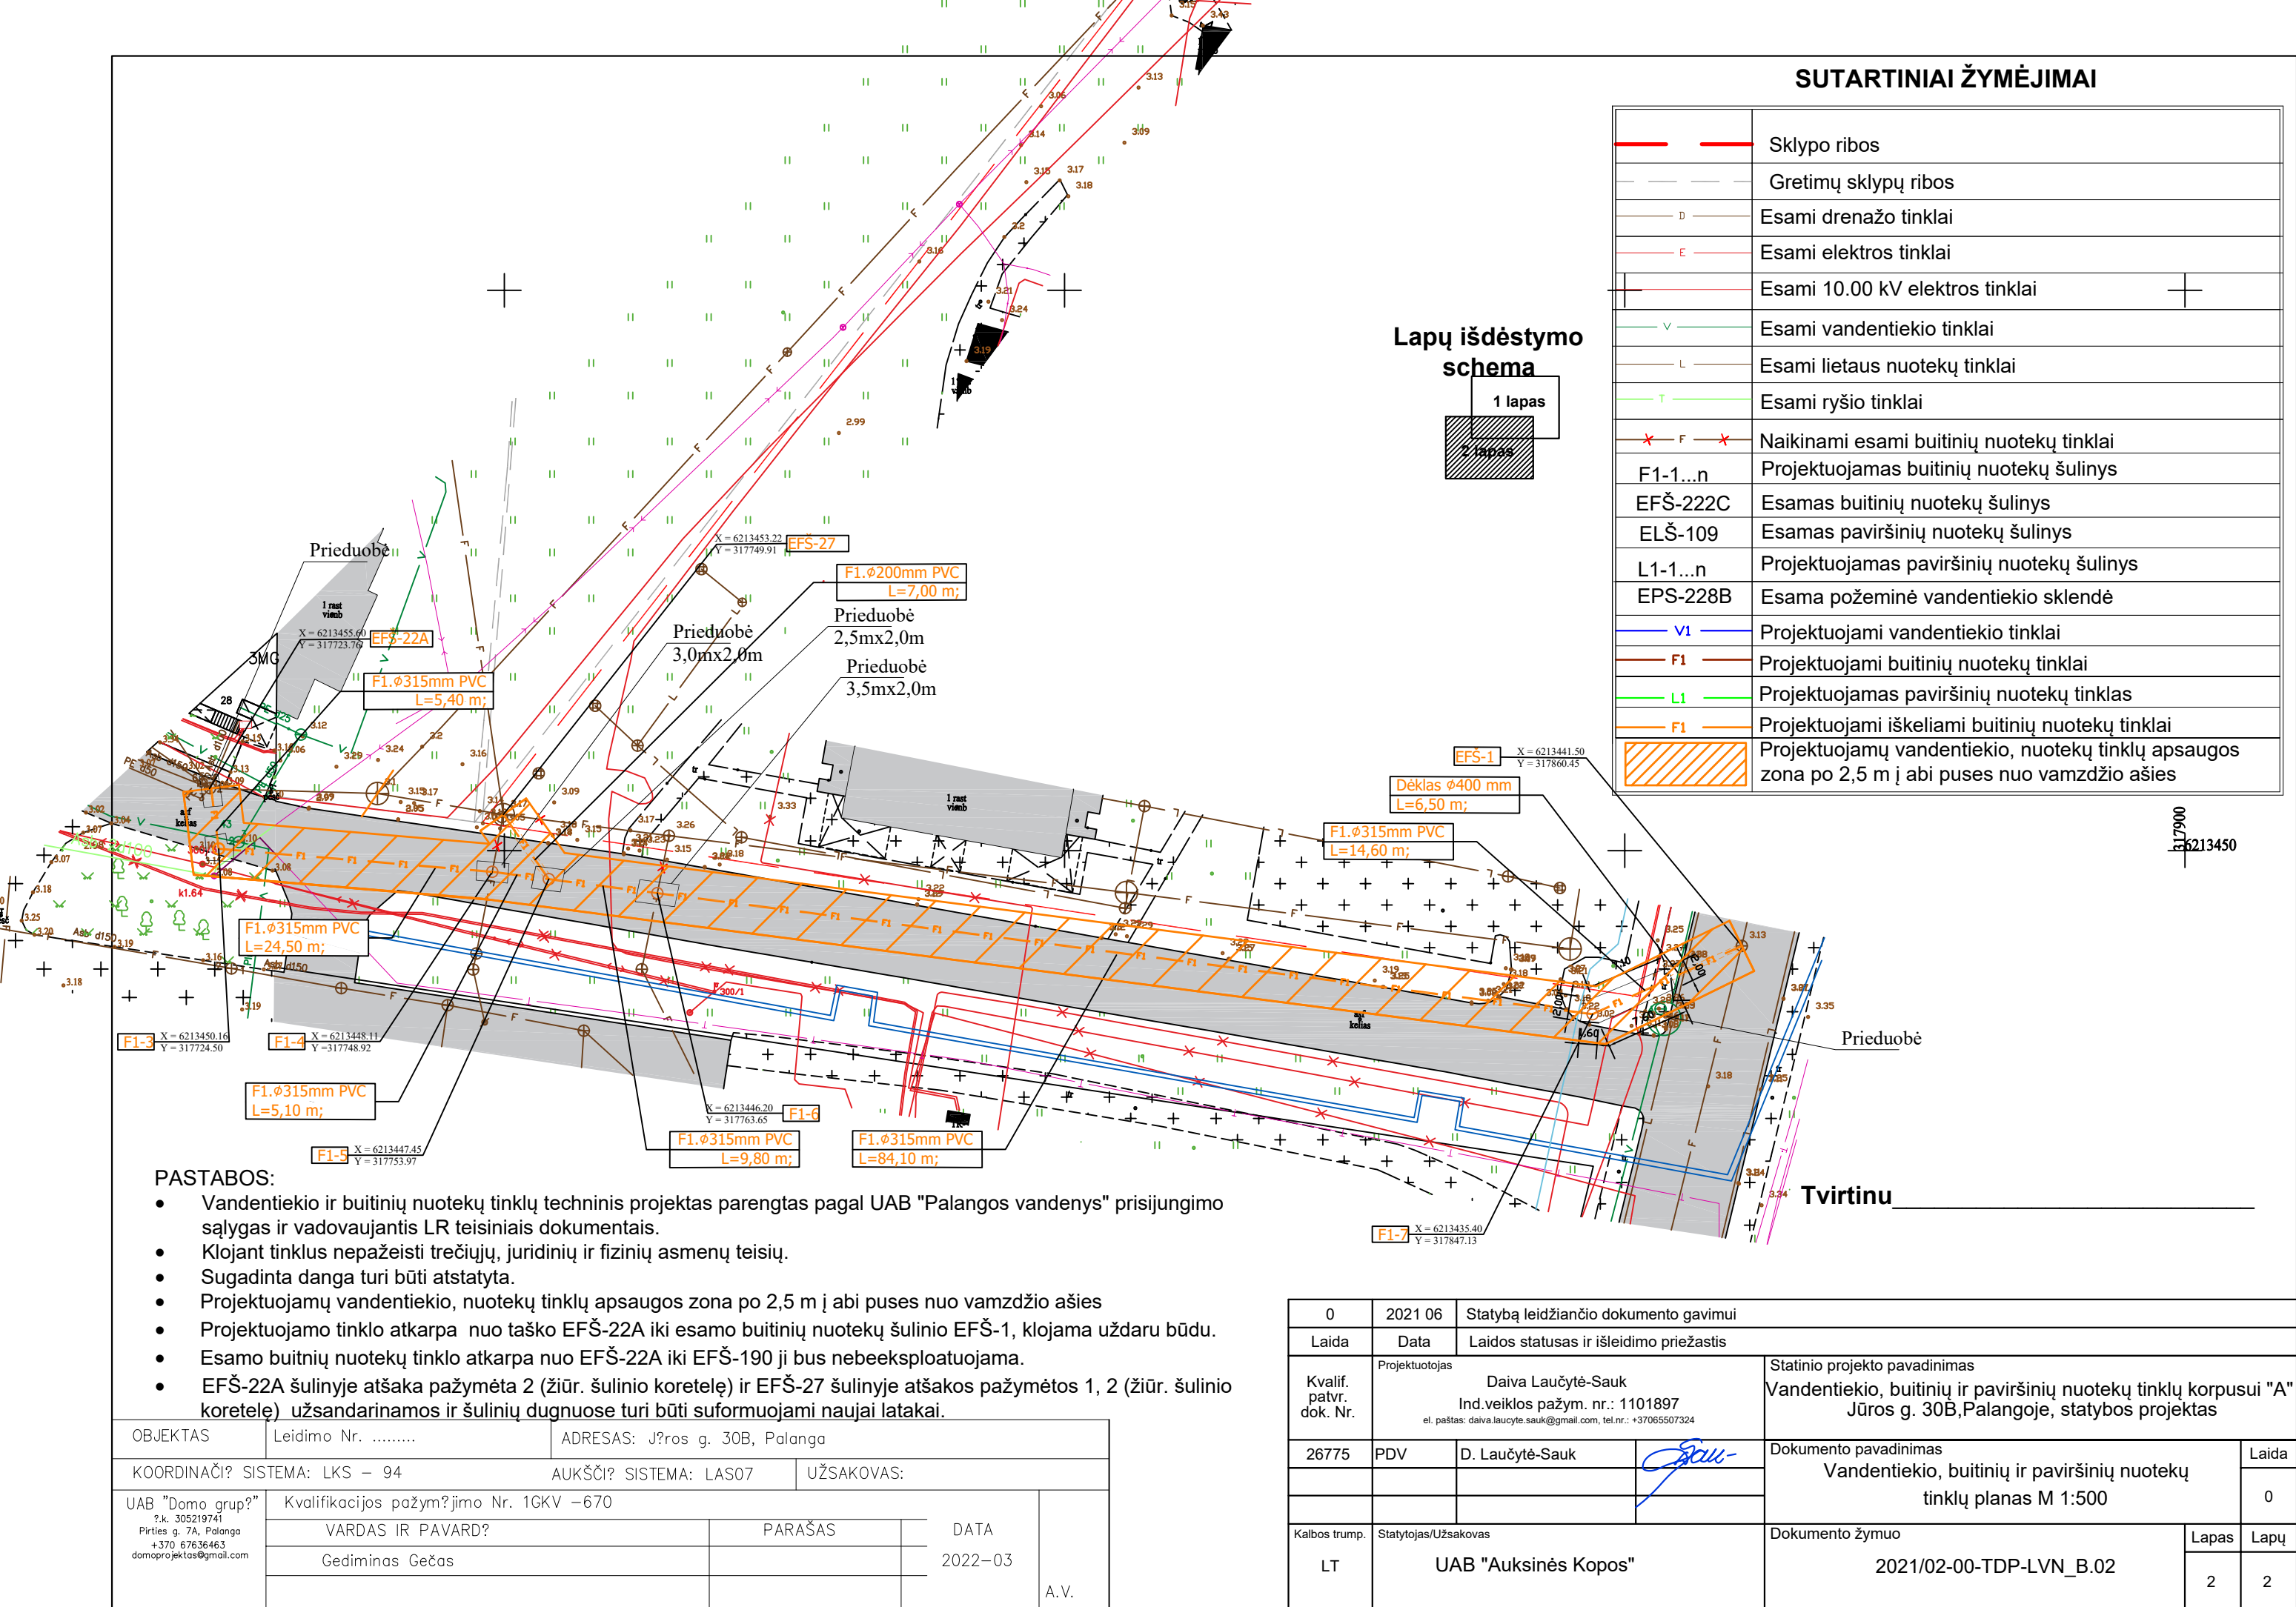

Vandentiekio išilginis profilis Mv 1:100 Mh 1:500

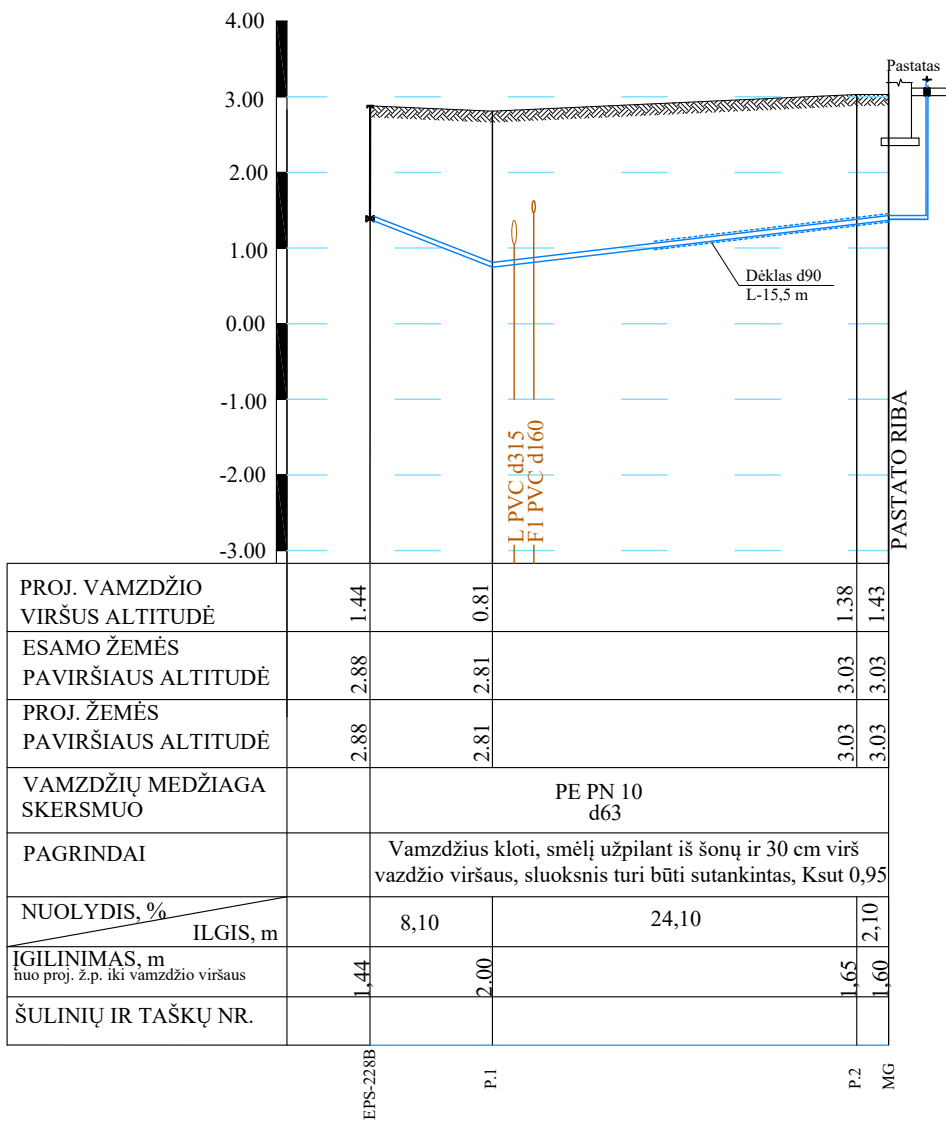


Pasijungimo vieta prie esamos požeminės sklendės EPS-228B



- PASTABOS:
1. IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU SUVESTINIU PLANU.
 2. VYKDANT STATYBOS DARBUS LAIKYTIS DARBŲ IR EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKLIŲ.
 3. PROJEKTUOJAMŲ IR SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.
 4. ŠULINIUS MONTUOTI PAGAL PARODYTAS DETALIZACIJAS
 5. KLOTI PE IR PVC VAMZDŽIUS IR MONTUOTI FASONINES DALIS PAGAL VAMZDŽIO KLOJIMO REKOMENDACIJAS.
 6. ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ IGILINIMUS TIKSLINTI DARBŲ METU.

0	2021 03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui				
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis				
Kvalif. patvr. dok. Nr.	Projektuotojas Daiva Laučytė-Sauk Ind. veiklos pažym. nr.: 1101897 el. paštas: daiva.laucyte.sauk@gmail.com, tel.nr.: +37065507324			Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų korpusui "A" Jūros g. 30B, Palangoje, statybos projektas		
26775	PDV	D. Laučytė-Sauk		Dokumento pavadinimas	Laida	
				Vandentiekio tinklo išilginis profilis Mh 1:500	0	
LT	Statytojas/Užsakovas UAB "Aukšinės Kopos"			Dokumento žymuo 2021/02-00-TDP-LVN_B.03	Lapas 1	Lapų 1

PIRMO AUKŠTO VANDENS APSKAITOS MAZGO MONTAŽINĖ SCHEMA

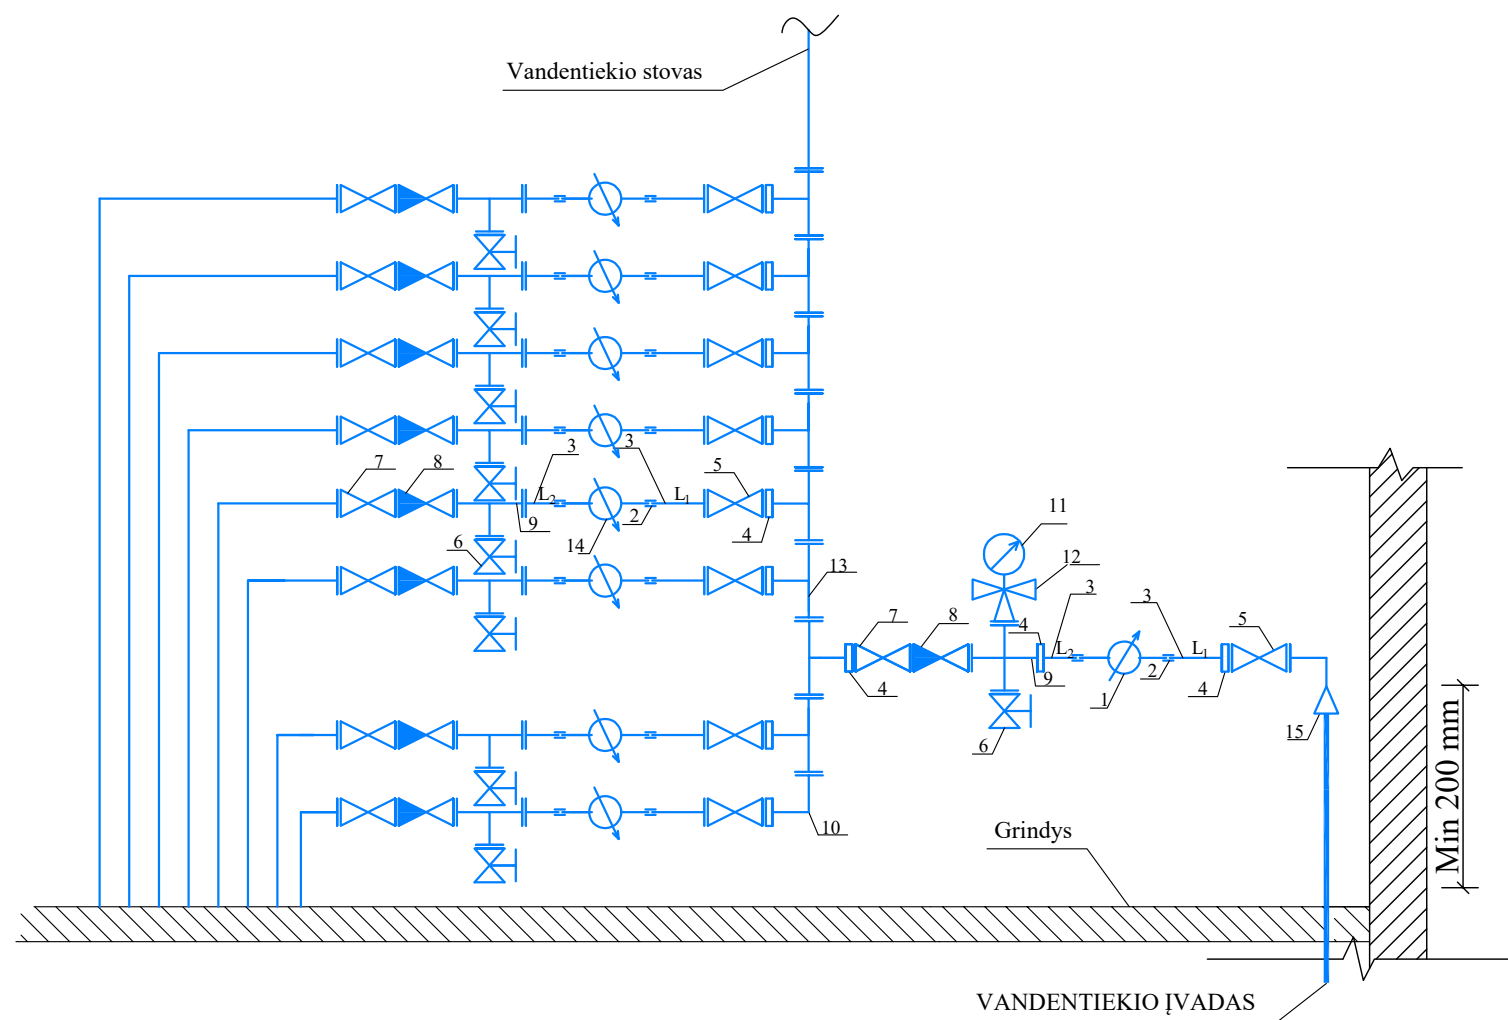


Eksplikacija:

1. Šalto vandens skaitiklis DN 25 ("C" tikslumo klasė)
2. Skaitiklio pajungimo antgalis.
3. Tiesaus vamzdžio atkarpa, tokio pat vidinio diametro kaip pajungimo antgalio.
4. Vamzdžio laikikliai, tvirtinami prie sienos.
5. Sklendė, ventilis. Plombuojamas atidarytoje padėtyje.
6. Ventilis mėginių paėmimui.
7. Sklendė, ventilis.
8. Atbulinis vožtuvas.
9. Ketursakis.
10. Alkūnė 90
11. Manometras
12. Trieigis čiaupas monometro pastatymui
13. Trišakis
14. Šalto vandens skaitiklis DN 15 ("C" tikslumo klasė)
15. Perėjimas

Tiesaus vamzdžio ilgių lentelė		
Skaitiklio diametras, DN	L ₁ , mm	L ₂ , mm
15	75	45
25	125	75


TVIRTINIMAS PRIE SIENOS

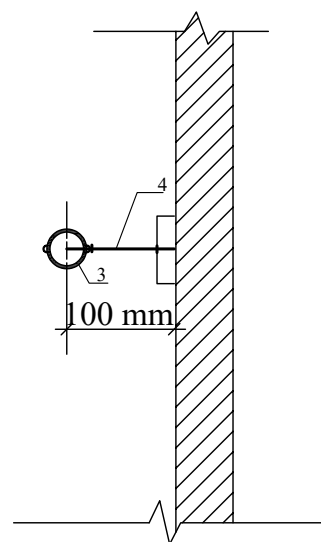


VANDENTIEKIO ĮVADAS

Reikalavimai vandens apskaitos mazgo montavimui

1. Vandens apskaitos mazgai (toliau - VAM) įrengiami pastate arba šulinyje. VAM pastate turi būti įrengiami specialiai tam skirtose vietose, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekio išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5° C. Jei tokios patalpos nėra, suderinus su UAB "Palangos vandenys" VAM galima įrengti lauke, specialiaime neužšalčiame vandens apskaitos šulinyje.
2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje rodmenų įtaisą nukreipiant į viršų.
3. Prieš montuojant skaitiklį vamzdynas turi būti išvalytas nuo rūdžių ir nešvarumų bei praplautas vandeniu.
4. Tiesaus, nesukeliančio vandens srauto iškraipymų, vamzdžio ilgis prieš skaitiklį turi būti ne mažesnis kaip 5 skaitiklio diametrai, o už skaitiklio tiesaus vamzdžio ilgis privalo būti ne mažesnis kaip 3 skaitiklio diametrai.
5. Vadovaujantis UAB "Palangos vandenys" prisijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais vandens apskaitos mazgų įrengimui su nuotoliniu duomenų perdavimu, turi būti įdiegta visų šalto vandens skaitiklių rodmenų automatizuoto, nuotolinio bei periodinio nuskaitymo sistema.
6. Sistemoje turi būti numatytas bei įdiegtas duomenų (skaitiklio rodmenų) perdavimas į apskaitos sistemą "Grandis". Duomenų perdavimui turi būti nudojamas standartinis bei atviras duomenų perdavimo protokolas.

0	2021 03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui					
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis					
Kvalif. patvr. dok. Nr.	Projektuotojas Daiva Laučytė-Sauk Ind.veiklos pažym. nr.: 1101897 el. paštas: daiva.laucyte.sauk@gmail.com, tel.nr.: +37065507324		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų korpusui "A" Jūros g. 30B,Palangoje, statybos projektas				
26775	PDV	D. Laučytė-Sauk			Dokumento pavadinimas	Laida	
					Vandens apskaitos mazgo montažinė schema pirmame aukšte	0	
LT	Statytojas/Užsakovas UAB "Aukšinės Kopos"		Dokumento žymuo 2021/02-00-TDP-LVN_B.04			Lapas 1	Lapų 1

ANTRO, TREČIO AUKŠTO VANDENS APSKAITOS MAZGO MONTAŽINĖ SCHEMA

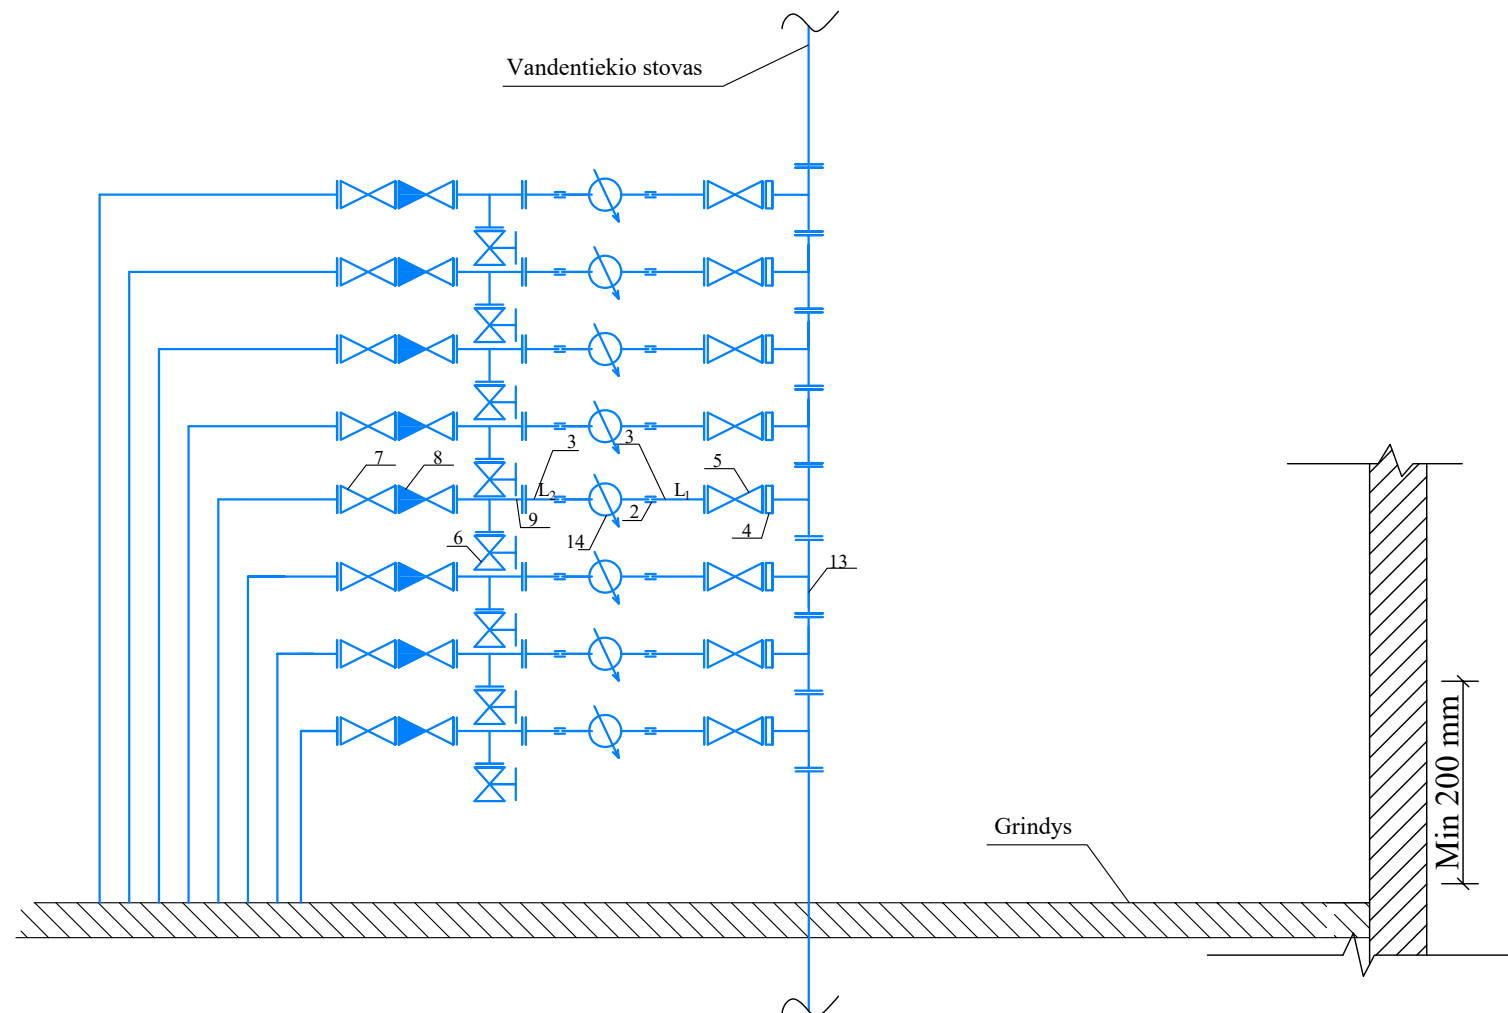


Eksplikacija:

1. Šalto vandens skaitiklis DN 25 ("C" tikslumo klasė)
2. Skaitiklio pajungimo antgalis.
3. Tiesaus vamzdžio atkarpa, tokio pat vidinio diametro kaip pajungimo antgalio.
4. Vamzdžio laikikliai, tvirtinami prie sienos.
5. Sklendė, ventilis. Plombuojamas atidarytoje padėtyje.
6. Ventilis mėginių paėmimui.
7. Sklendė, ventilis.
8. Atbulinis vožtuvas.
9. Ketursakis.
10. Alkūnė 90
11. Manometras
12. Trieigis čiaupas monometro pastatymui
13. Trišakis
14. Šalto vandens skaitiklis DN 15 ("C" tikslumo klasė)
15. Perėjimas

Tiesaus vamzdžio ilgių lentelė		
Skaitiklio diametras, DN	L ₁ , mm	L ₂ , mm
15	75	45
25	125	75

TVIRTINIMAS PRIE SIENOS

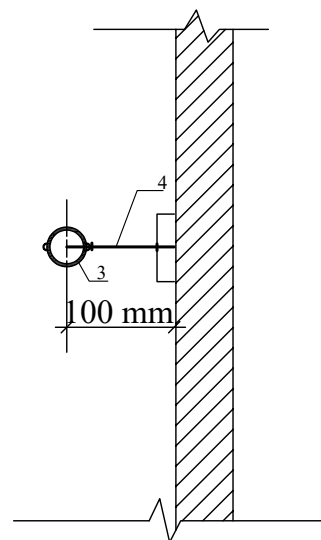


Reikalavimai vandens apskaitos mazgo montavimui

1. Vandens apskaitos mazgai (toliau - VAM) įrengiami pastate arba šulinyje. VAM pastate turi būti įrengiami specialiai tam skirtose vietose, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekio išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5° C. Jei tokios patalpos nėra, suderinus su UAB "Palangos vandenys" VAM galima įrengti lauke, specialiaime neužšalčiame vandens apskaitos šulinyje.
2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje rodmenų įtaisą nukreipiant į viršų.
3. Prieš montuojant skaitiklį vamzdynas turi būti išvalytas nuo rūdžių ir nešvarumų bei praplautas vandeniu.
4. Tiesaus, nesukeliančio vandens srauto iškraipymų, vamzdžio ilgis prieš skaitiklį turi būti ne mažesnis kaip 5 skaitiklio diametrai, o už skaitiklio tiesaus vamzdžio ilgis privalo būti ne mažesnis kaip 3 skaitiklio diametrai.
5. Vadovaujantis UAB "Palangos vandenys" prisijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais vandens apskaitos mazgų įrengimui su nuotoliniu duomenų perdavimu, turi būti įdiegta visų šalto vandens skaitiklių rodmenų automatizuoto, nuotolinio bei periodinio nuskaitymo sistema.
6. Sistemoje turi būti numatytas bei įdiegtas duomenų (skaitiklio rodmenų) perdavimas į apskaitos sistemą "Grandis". Duomenų perdavimui turi būti naudojamas standartinis bei atviras duomenų perdavimo protokolas.

0	2021 03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui		
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kvalif. patv. dok. Nr.	Projektuotojas	Daiva Laučytė-Sauk Ind. veiklos pažym. nr.: 1101897 el. paštas: daiva.laucyte.sauk@gmail.com, tel. nr.: +37065507324		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų korpusui "A" Jūros g. 30B, Palangoje, statybos projektas
26775	PDV	D. Laučytė-Sauk		Dokumento pavadinimas
				Vandens apskaitos mazgo montažinė schema
				antrame, trečiame aukšte
LT	Statytojas/Užsakovas		Dokumento žymuo	
	UAB "Aukšinės Kopos"		2021/02-00-TDP-LVN_B.05	
			Lapas	Lapų
			1	1

KETVIRTO AUKŠTO VANDENS APSKAITOS MAZGO MONTAŽINĖ SCHEMA

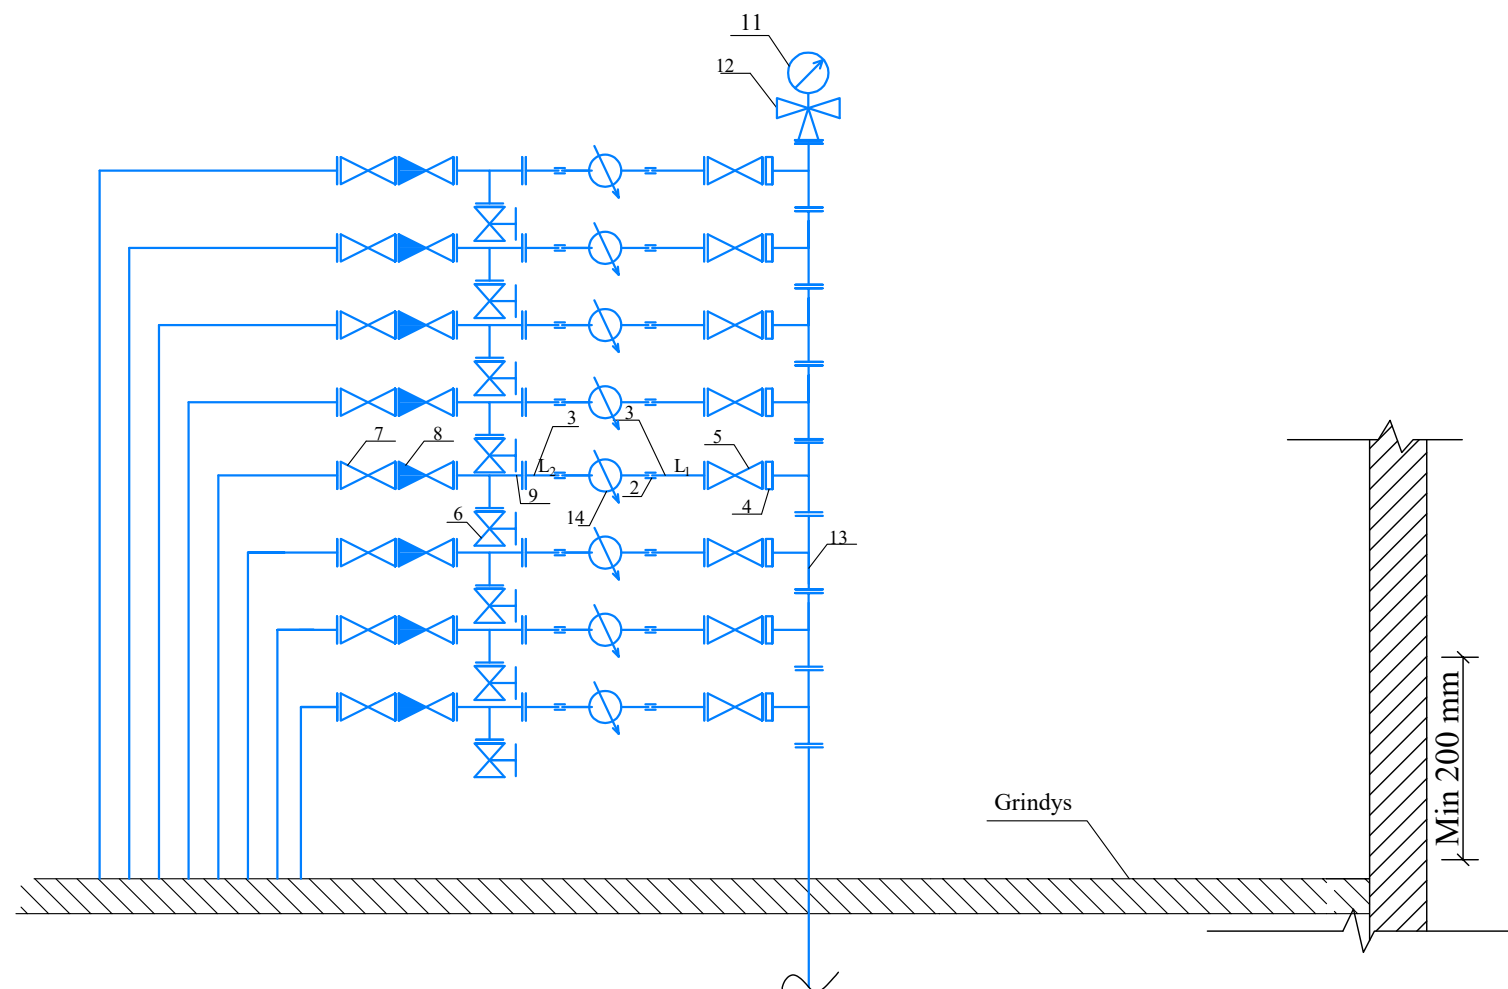


Eksplikacija:

1. Šalto vandens skaitiklis DN 25 ("C" tikslumo klasė)
2. Skaitiklio pajungimo antgalis.
3. Tiesaus vamzdžio atkarpa, tokio pat vidinio diametro kaip pajungimo antgalio.
4. Vamzdžio laikikliai, tvirtinami prie sienos.
5. Sklendė, ventilis. Plombuojamas atidarytoje padėtyje.
6. Ventilis mėginių paėmimui.
7. Sklendė, ventilis.
8. Atbulinis vožtuvas.
9. Ketursąkis.
10. Alkūnė 90
11. Manometras
12. Trieigis čiaupas monometro pastatymui
13. Trišakis
14. Šalto vandens skaitiklis DN 15 ("C" tikslumo klasė)
15. Perėjimas


Tiesaus vamzdžio ilgių lentelė		
Skaitiklio diametras, DN	L ₁ , mm	L ₂ , mm
15	75	45
25	125	75

TVIRTINIMAS PRIE SIENOS

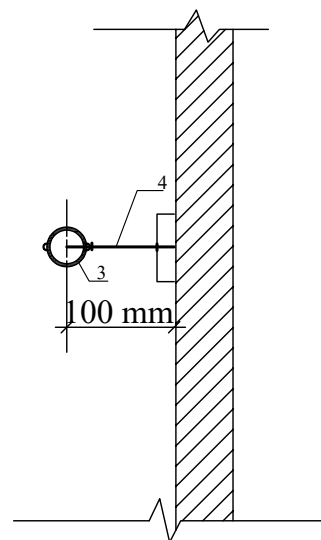


Reikalavimai vandens apskaitos mazgo montavimui


1. Vandens apskaitos mazgai (toliau - VAM) įrengiami pastate arba šulinyje. VAM pastate turi būti įrengiami specialiai tam skirtose vietose, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekio išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5° C. Jei tokios patalpos nėra, suderinus su UAB "Palangos vandenys" VAM galima įrengti lauke, specialiaime neužšalčiame vandens apskaitos šulinyje.
2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje rodmenų įtaisą nukreipiant į viršų.
3. Prieš montuojant skaitiklį vamzdynas turi būti išvalytas nuo rūdžių ir nešvarumų bei praplautas vandeniu.
4. Tiesaus, nesukeliančio vandens srauto iškraipymų, vamzdžio ilgis prieš skaitiklį turi būti ne mažesnis kaip 5 skaitiklio diametrai, o už skaitiklio tiesaus vamzdžio ilgis privalo būti ne mažesnis kaip 3 skaitiklio diametrai.
5. Vadovaujantis UAB "Palangos vandenys" prisijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais vandens apskaitos mazgų įrengimui su nuotoliniu duomenų perdavimu, turi būti įdiegta visų šalto vandens skaitiklių rodmenų automatizuoto, nuotolinio bei periodinio nuskaitymo sistema.
6. Sistemoje turi būti numatytas bei įdiegtas duomenų (skaitiklio rodmenų) perdavimas į apskaitos sistemą "Grandis". Duomenų perdavimui turi būti naudojamas standartinis bei atviras duomenų perdavimo protokolas.

0	2021 03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui					
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis					
Kvalif. patvr. dok. Nr.	Projektuotojas Daiva Laučytė-Sauk Ind.veiklos pažym. nr.: 1101897 el. paštas: daiva.laucyte.sauk@gmail.com, tel.nr.: +37065507324		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų korpusui "A" Jūros g. 30B,Palangoje, statybos projektas				
	26775	PDV	D. Laučytė-Sauk		Dokumento pavadinimas	Laida	
					Vandens apskaitos mazgo montažinė schema ketvirtame aukšte	0	
LT	Statytojas/Užsakovas UAB "Aukšinės Kopos"		Dokumento žymuo 2021/02-00-TDP-LVN_B.06			Lapas	Lapų
					1	1	

Buitinių nuotekų tinklų išilginis profilis Mv 1:100 Mh 1:500

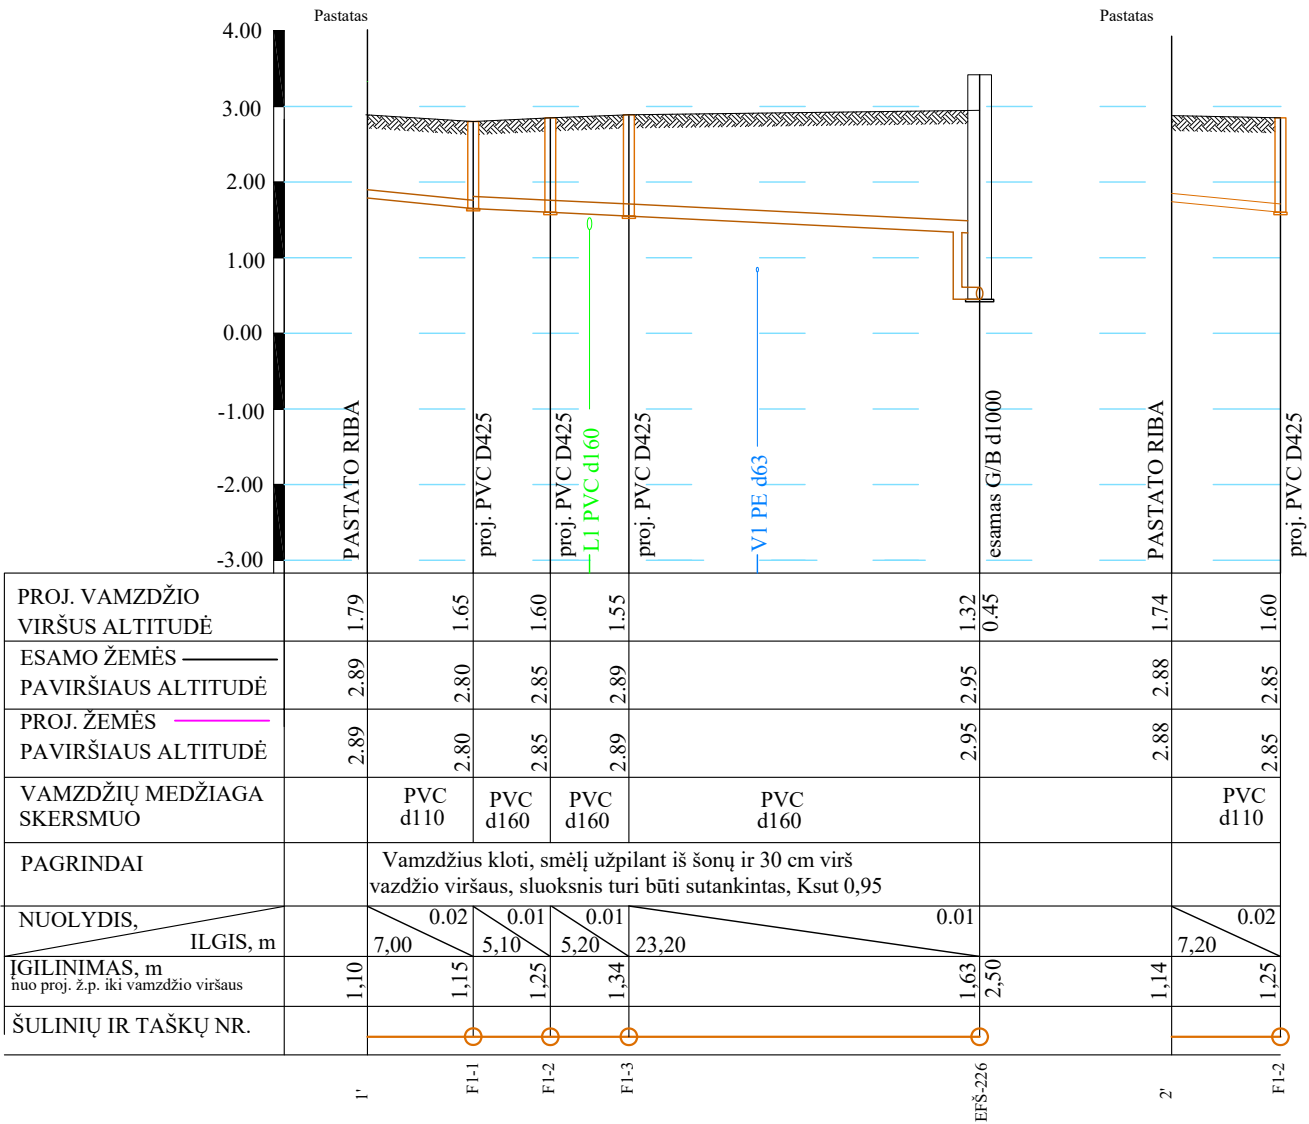


- PASTABOS:
1. IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU SUVESTINIU PLANU.
 2. VYKDANT STATYBOS DARBUS LAIKYTIS DARBŲ IR EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKLIŲ.
 3. PROJEKTUOJAMŲ IR SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.
 4. ŠULINIUS MONTUOTI PAGAL PARODYTAS DETALIZACIJAS.
 5. KLOTI PE IR PVC VAMZDŽIUS IR MONTUOTI FASONINES DALIS PAGAL VAMZDŽIŲ KLOJIMO REKOMENDACIJAS.
 6. ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ ĮGILINIMUS TIKSLINTI DARBŲ METU.


0	2021 03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui			
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kvalif. patvr. dok. Nr.	Projektuotojas Daiva Laučytė-Sauk Ind.veiklos pažym. nr.: 1101897 el. paštas: daiva.laucyte.sauk@gmail.com, tel.nr.: +37065507324			Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų korpusui "A" Jūros g. 30B,Palangoje, statybos projektas	
26775	PDV	D. Laučytė-Sauk		Dokumento pavadinimas	Laida
				Buitinių nuotekų tinklo išilginis profilis Mh 1:500	0
AS_LT	Statytojas/Užsakovas UAB "Aukšinės Kopos"			Dokumento žymuo 2021/02-00-TDP-LVN_B.07	Lapas 1
					Lapų 1

	Pastatas								Pastatas
	4.00								3.51
	3.00								
	2.00								
	1.00								
	0.00								
	-1.00								
	-2.00								
	-3.00								
Ė	1.60		1.40		1.30		1.27		1.69
ITUDĖ	2.90		2.86		2.80		3.12		2.89
ITUDĖ	2.90		2.86		2.80		3.12		2.89
ŽIAGA		PVC d110		PVC d160		PVC d160			
Vamzdžius kloti, smėlį užpilant iš šonų ir 30 cm virš vamzžio viršaus, sluoksnius turi būti sutankintas, Ksut 0,95									
LGIS, m	9,90	0,02	9,50	0,01	3,40	0,01			
viršaus	1,30	1,46	1,50	1,84					
J NR.	"A"	L1-1	L1-2	ELŠ-199					"B"


1. IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU SUVESTINIŲ PLANŲ.	20
2. VYKDANT STATYBOS DARBUS LAIKYTI DARBŲ IR EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKLIŲ.	
3. PROJEKTUOJAMŲ IR SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.	
4. ŠULINIUS MONTUOTI PAGAL PARODYTAS DETALIZACIJAS	
5. KLOTI PE IR PVC VAMZDŽIUS IR MONTUOTI FASONINES DALIS PAGAL VAMZDŽIŲ KLOJIMO REKOMENDACIJAS.	
6. ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ IĞILINIMUS TIKSLINTI DARBŲ METU.	

0	2021 03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui					
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis					
Kvalif. patv. dok. Nr.	Projektuotojas Daiva Laučytė-Sauk Ind.veiklos pažym. nr.: 1101897 el. paštas: daiva.laucyte.sauk@gmail.com, tel.nr.: +37065507324			Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų korpusui "A" Jūros g. 30B, Palangoje, statybos projektas			
26775	PDV	D. Laučytė-Sauk		Dokumento pavadinimas		Laida	
				Paviršinių nuotekų tinklo išilginis profilis Mh 1:100		0	
UAB „LT	Statytojas/Užsakovas UAB "Aukšinės Kopos"			Dokumento žymuo 2021/02-00-TDP-LVN_B.08		Lapas	Lapų
						1	1


Buitinių nuotekų tinklų išilginis profilis Mv 1:100 Mh 1:500

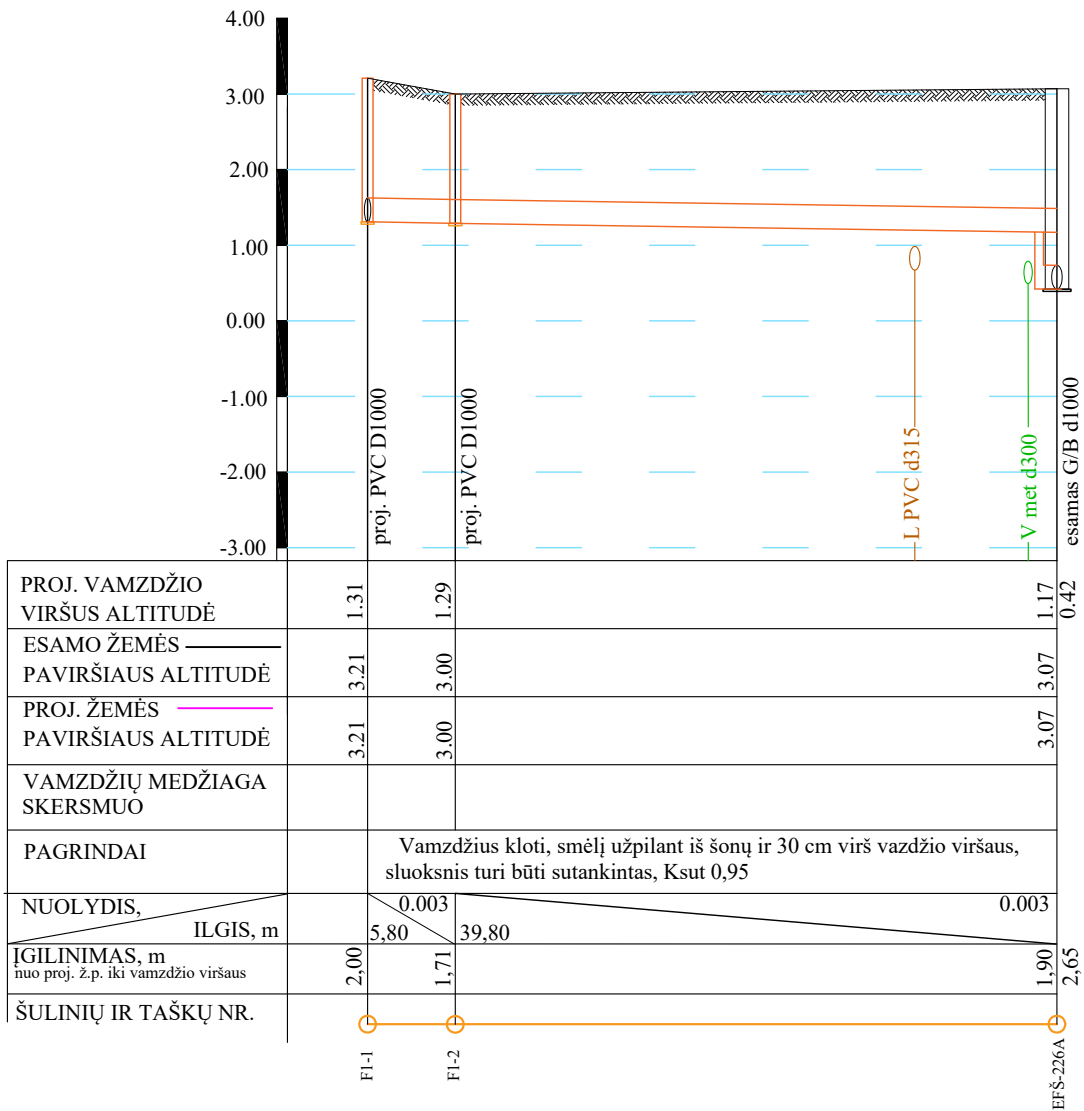

- PASTABOS:
1. IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU SUVESTINIU PLANU.
 2. VYKDANT STATYBOS DARBUS LAIKYTIS DARBŲ IR EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKLIŲ.
 3. PROJEKTUOJAMŲ IR SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.
 4. ŠULINIUS MONTUOTI PAGAL PARODYTAS DETALIZACIJAS.
 5. KLOTI PE IR PVC VAMZDŽIUS IR MONTUOTI FASONINES DALIS PAGAL VAMZDŽIŲ KLOJIMO REKOMENDACIJAS.
 6. ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ ĮGILINIMUS TIKSLINTI DARBŲ METU.

0	2021 03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui			
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kvalif. patvr. dok. Nr.	Projektuotojas Daiva Laučytė-Sauk Ind.veiklos pažym. nr.: 1101897 el. paštas: daiva.laucyte.sauk@gmail.com, tel.nr.: +37065507324			Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų korpusui "A" Jūros g. 30B, Palangoje, statybos projektas	
26775	PDV	D. Laučytė-Sauk		Dokumento pavadinimas	Laida
				Iškeliamo buitinių nuotekų tinklo išilginis profilis Mh 1:500	0
AS _{LT}	Statytojas/Užsakovas UAB "Aukšinės Kopos"			Dokumento žymuo 2021/02-00-TDP-LVN_B.09	Lapas
					Lapų
				1	2

Buitinių nuotekų tinklų išilginis profilis Mv 1:100 Mh 1:500

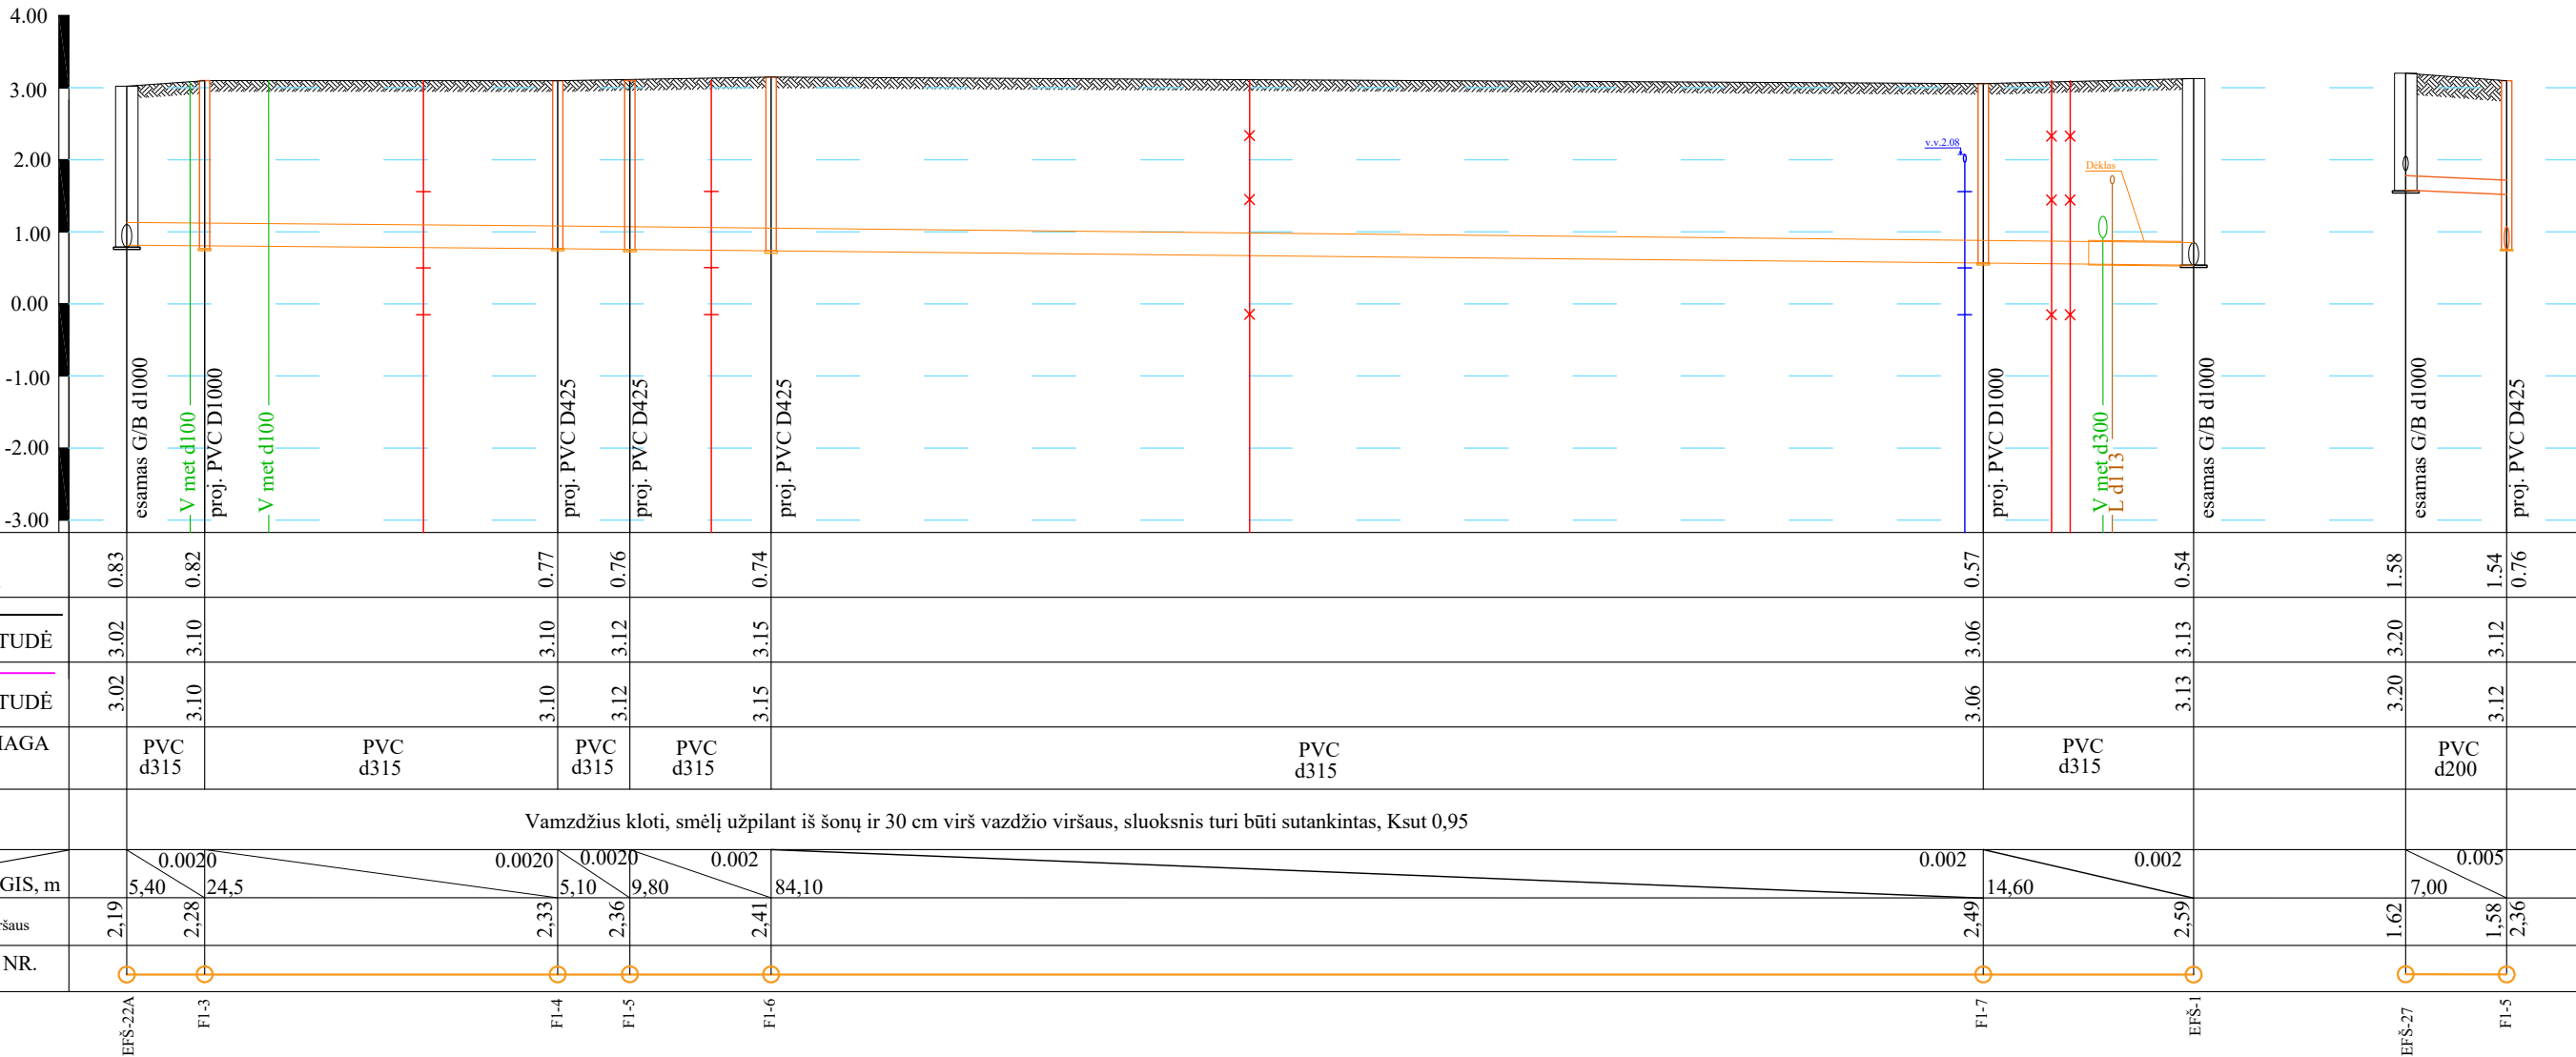


PASTABOS:

1. IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU SUVESTINIŲ PLANŲ.
2. VYKDYTI STATYBOS DARBUS LAIKYTI DARBŲ IR EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKLIŲ.
3. PROJEKTUOJAMŲ IR SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.
4. ŠULINIUS MONTUOTI PAGAL PARODYTAS DETALIZACIJAS
5. KLOTI PE IR PVC VAMZDŽIUS IR MONTUOTI FASONINES DALIS PAGAL VAMZDŽIŲ KLOJIMO REKOMENDACIJAS
6. ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ ĮGILINIMUS TIKSLINTI DARBŲ METU.


0	2021 03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui					
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis					
Kvalif. patvr. dok. Nr.	Projektuotojas Daiva Laučytė-Sauk Ind.veiklos pažym. nr.: 1101897 el. paštas: daiva.laucyte.sauk@gmail.com, tel.nr.: +37065507324			Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų korpusui "A" Jūros g. 30B, Palangoje, statybos projektas			
	26775	PDV	D. Laučytė-Sauk		Dokumento pavadinimas	Laida	
					Iškeliamo buitinių nuotekų tinklo išilginis profilis Mh 1:500	0	
LT	Statytojas/Užsakovas UAB "Aukšinės Kopos"			Dokumento žymuo 2021/02-00-TDP-LVN_B.10		Lapas	Lapų
					2	2	

Tipinio atstatomų dangų skersinio profilio, su asfalto danga, schema

Viensluoksnė asfalto danga

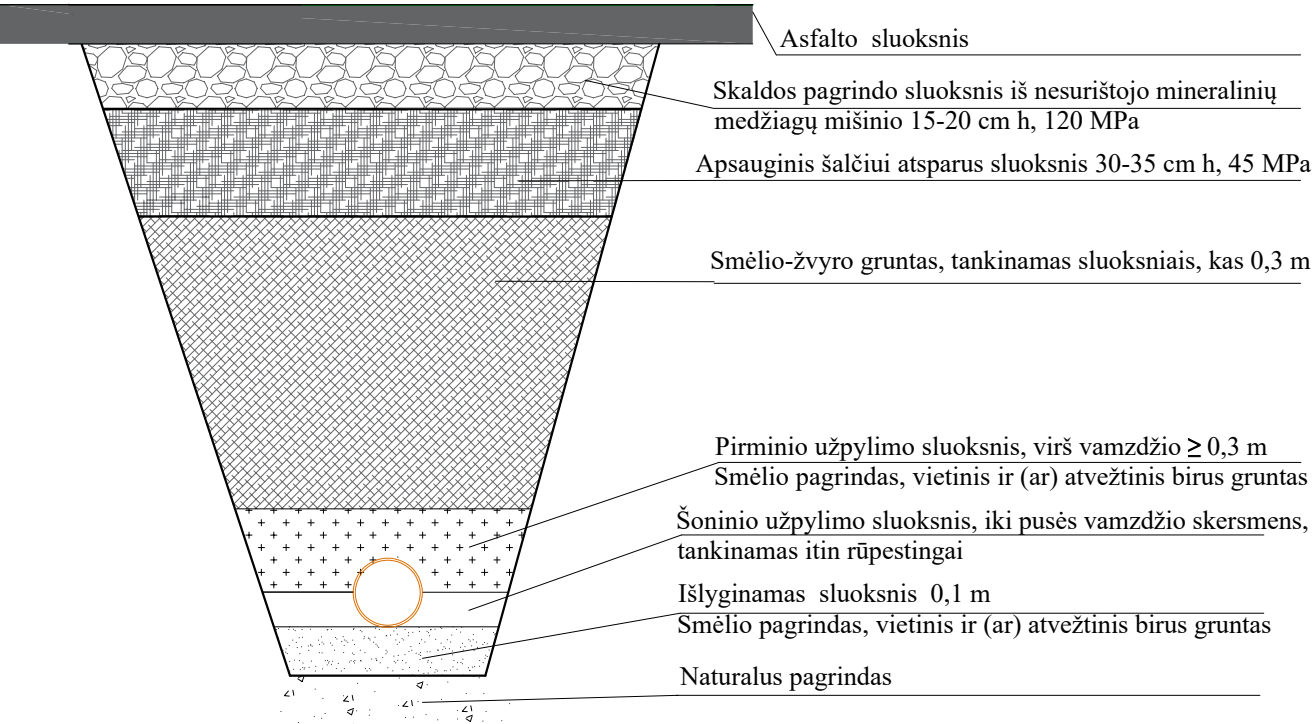



Dvisluoksnė asfalto danga

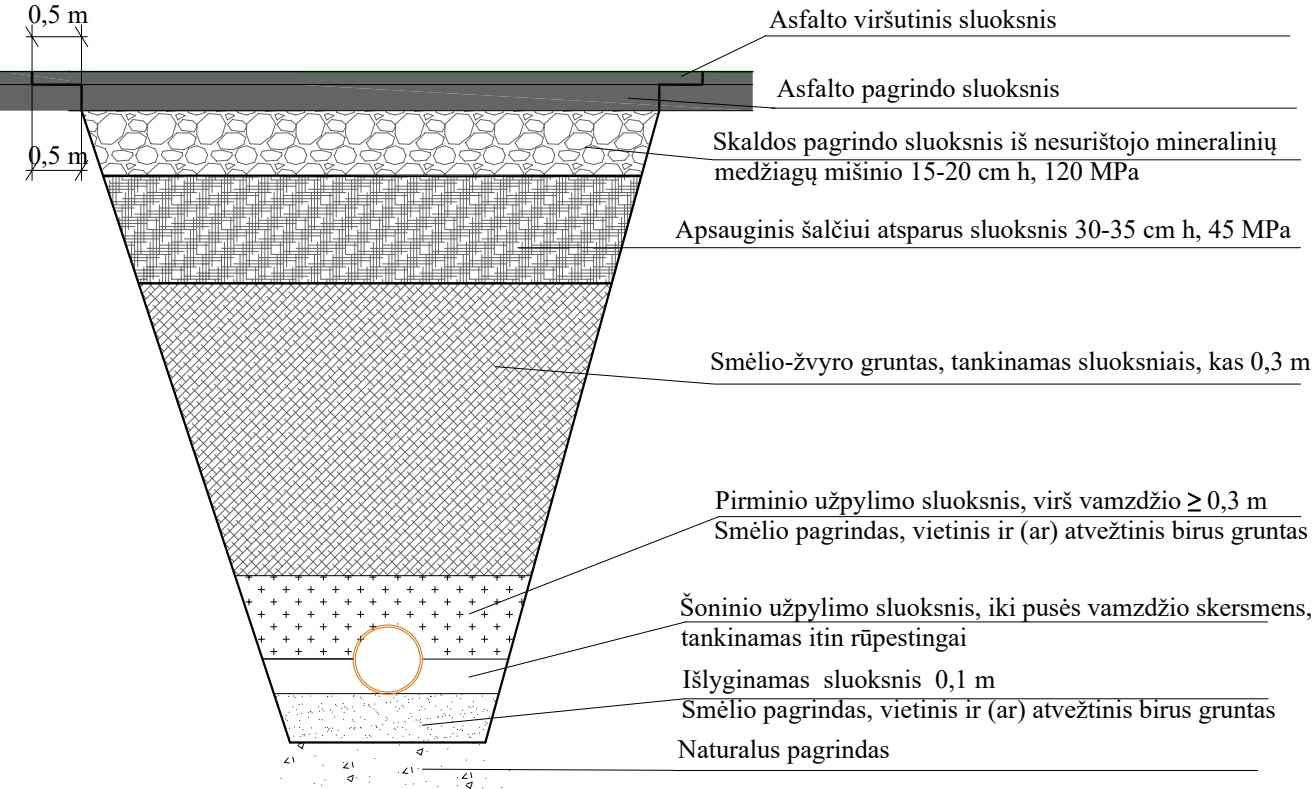

- PASTABOS:**
- Atstatomų sluoksnių storius tikslintis pagal esamą situaciją;
 - Asfalto klasę tikslinti pagal esamą situaciją;
 - Skaldos frakcijas tikslinti pagal esamą situaciją;

Tipinio atstatomų dangų skersinio profilio, su žvyro danga, schema

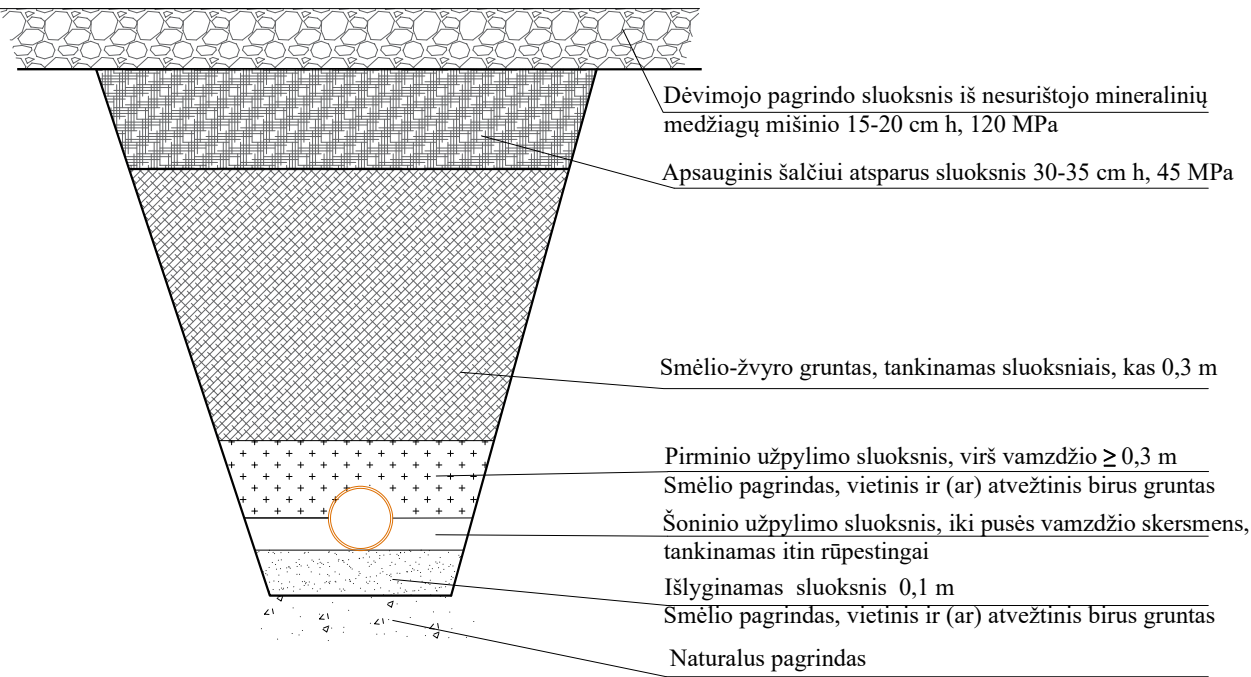

0	2021 03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui				
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis				
Kvalif. patvr. dok. Nr.	Projektuotojas Daiva Laučytė-Sauk Ind.veiklos pažym. nr.: 1101897 el. paštas: daiva.laucyte.sauk@gmail.com, tel.nr.: +37065507324			Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų korpusui "A" Jūros g. 30B, Palangoje, statybos projektas		
26775	PDV	D. Laučytė-Sauk		Dokumento pavadinimas	Laida	
				Dangų atstatymo schema	0	
LT	Statytojas/Užsakovas UAB "Aukšinės Kopos"			Dokumento žymuo 2021/02-00-TDP-LVN_B.11	Lapas 1	Lapų 1